

Annex II


La placa serigrafiada ha de tenir la simbologia següent:




“Instal·lació generadora connectada”

Annex III

Esquemes de connexió de la instal·lació

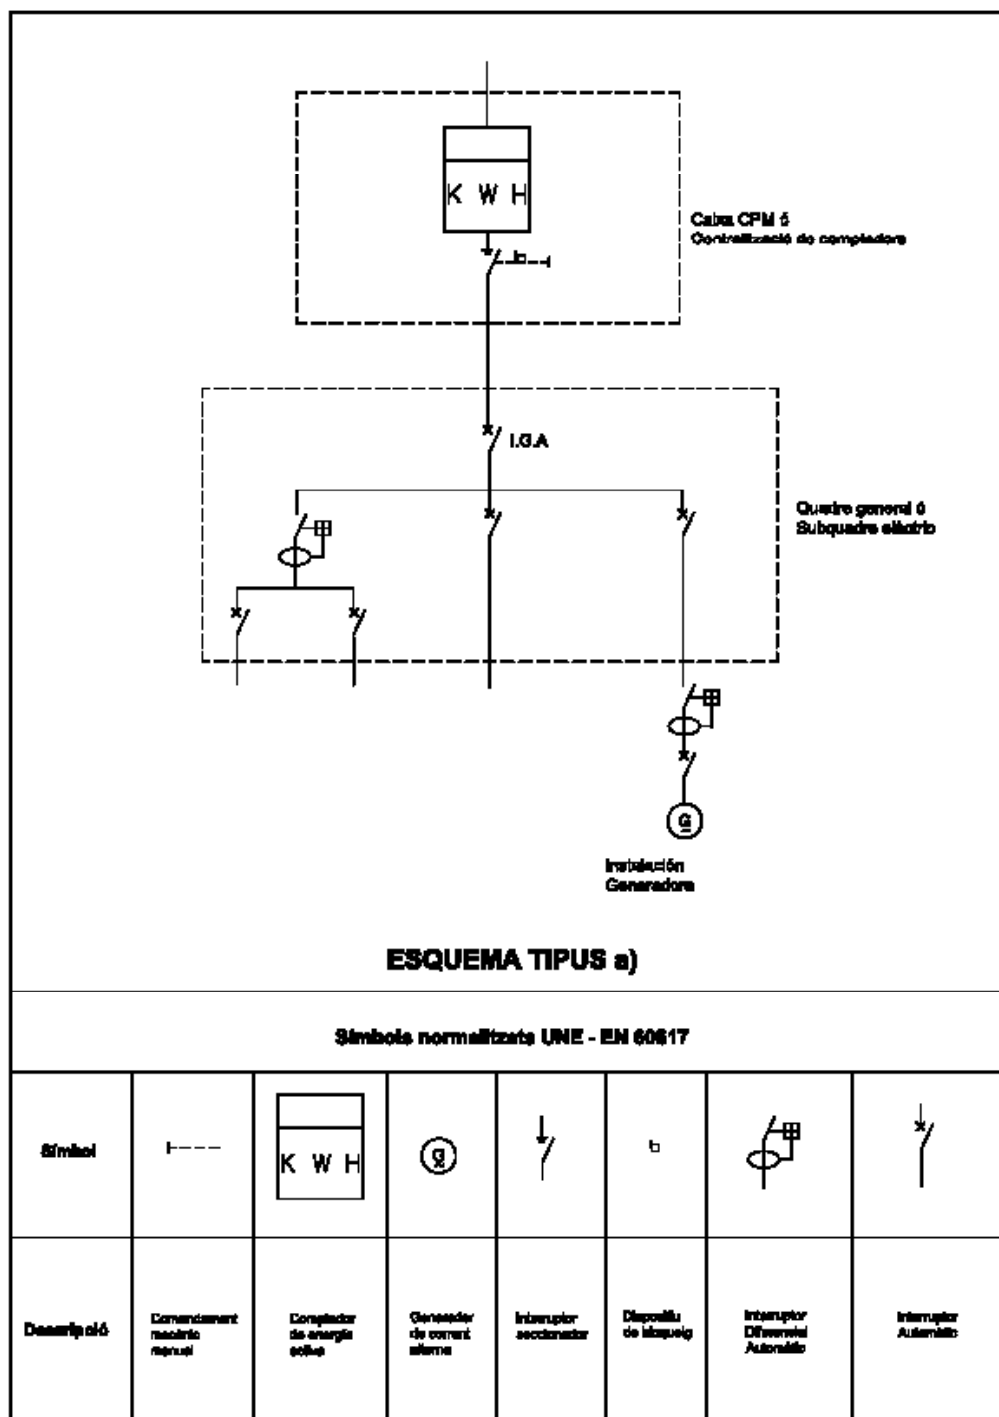


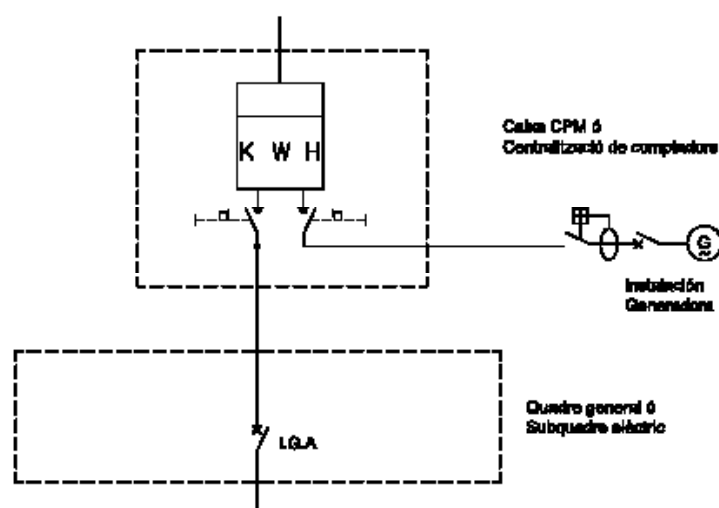

ESQUEMA TIPUS b)

Símbols normalitzats UNE - EN 60617

Símbol							
Descripció	Comandament mecànic normal	Comptador de energia activa	Generador de corrent altern	Interruptor seccionador	Dispositiu de bloqueig	Interruptor Diferencial Automàtic	Interruptor Automàtic

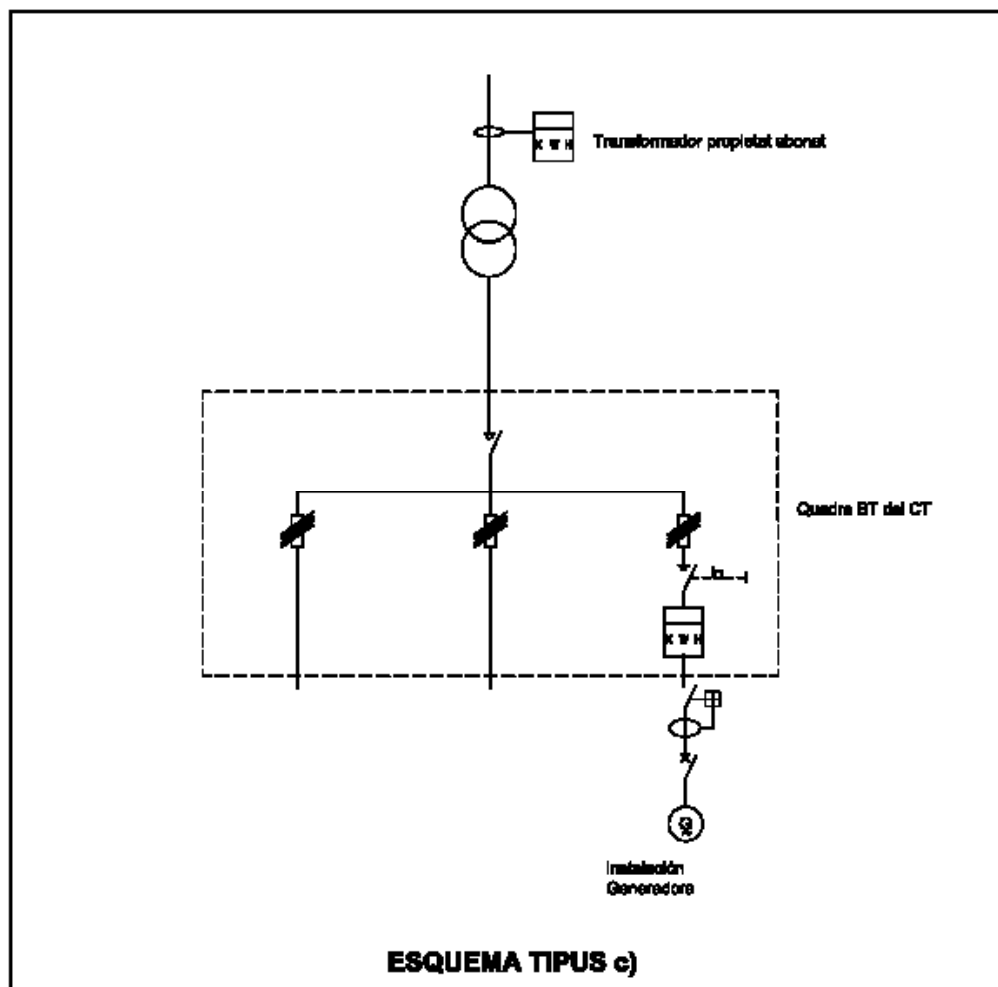

Símbols normalitzats UNE - EN 60617

Símbol							
Descripció	Comptador manual	Comptador de energia actiu	Generador de corrent altern	Interruptor seccionador	Dispositiu de bloqueig	Interruptor Diferencial Automàtic	Interruptor Automàtic