



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

2580***Aprovació definitiva del Reglament municipal de les condicions d'abocament a la xarxa de clavegueram de Sant Josep de sa Talaia***

Mitjançant acord del Ple de la corporació municipal, celebrat el dia 29 d'octubre de 2013, s'aprovà inicialment el Reglament municipal de les condicions d'abocament (vessament) a la xarxa de clavegueram de Sant Josep de sa Talaia. L'esmentat acord apareix publicat en el BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2013.

Acabat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions, l'acord fins aleshores inicial, s'entén definitivament aprovat, d'acord amb el que disposa l'art. 49 de la Llei 7/85, per la qual cosa es publica el text íntegra del Reglament municipal de les condicions d'abocament a la xarxa de clavegueram de Sant Josep de sa Talaia, que a continuació es transcriu:

REGLAMENT MUNICIPAL DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ÍNDEX

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Normativa aplicable

Article 4. Definicions

CAPÍTOL II. ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI

Article 5. Permís d'abocament

Article 6. Característiques del permís d'abocament

Article 7. Caducitat i pèrdua del permís d'abocament

Article 8. Situacions d'emergència

CAPÍTOL III. PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI.

Article 9. Control contaminació en origen

Article 10. Abocaments Prohibits

Article 11. Abocaments Limitats

Article 12. Variació d'abocaments prohibits i limitats

Article 13. Abocaments amb concentracions superiors

Article 14. Cabals punta i dilució d'abocaments

CAPÍTOL IV. INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENTS DELS ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI.

Article 15. Instal·lació de pretractament

Article 16. Construcció i explotació

Article 17. Mesures especials

CAPÍTOL V. ABOCAMENTS A LA XARXA DE PLUVIALS

Article 18. Abocaments a la xarxa de pluvials

CAPÍTOL VI. DRETS I OBLIGACIONS

Article 19. Obligacions de l'Ajuntament

Article 20. Drets de l'Ajuntament

Article 21. Drets de l'abonat

Article 22. Obligacions de l'abonat

CAPÍTOL VII. FUNCIO INSPECTORA

Article 23. Inspeccions

Article 24. Arqueta presa de mostres

Article 25. Registre d'abocaments





Article 26. Mesures cautelars

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 27. Infraccions

Article 28. Responsabilitat

Article 29. Reposició

Article 30. Incompliment del requeriment

Article 31. Danys o perjudicis

Article 32. Mesures complementàries

Article 33. Trasl·lat a altres administracions

Article 34. Tipificació de les infraccions

Article 35. Sancions

Article 36. Graduació

Article 37. Competència i procediment

DISPOSICIONS FINALS

ANNEX I. SUBSTÀNCIES, MATERIALS I PRODUCTES L'ABOCAMENT DELS QUALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI, ESTÀ PROHIBIT

ANNEX II. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONNEXIÓ A LA XARXA I EL PERMÍS D'ABOCAMENT

ANNEX III. DETALLS CONSTRUCTIUS

REGLAMENT MUNICIPAL DE LES CONDICIONS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

Objecte

És objecte d'aquest Reglament l'ordenació de les condicions d'abocament a la xarxa municipal de clavegueram de les aigües residuals urbanes o fecals i les aigües pluvials, per part dels abonats i / o usuaris, del servei municipal de sanejament del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, de conformitat amb les següents finalitats:

- Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests medis.
- Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
- Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguin tractables o que tinguin un efecte perjudicial per a aquests sistemes.
- Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Article 2.

Àmbit d'aplicació

A tots els efectes d'aquest Reglament, el sistema o xarxa de sanejament municipal abasta:

- a. Les xarxes separatives d'aigües residuals
- b. Les xarxes separatives d'aigües pluvials

Queden sotmesos a aquest Reglament tots els abocaments d'aigües residuals, tant de naturalesa domèstica com industrial, que s'efectuïn a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'habitatges, edificis, indústries o explotacions.

Article 3.

Normativa aplicable

Tots els habitatges, edificis, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com privada, que estiguin connectats o connectin en el futur els seus abocaments a la xarxa de clavegueram, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal d'obres per a la connexió a la xarxa de sanejament municipal.

La llicència d'obres explicitarà l'autorització i condicions de connexió a la xarxa de sanejament, bé directament en la pròpia autorització d'obres o indirectament a través de l'empresa concessionària del servei.

Les activitats previstes en el paràgraf anterior s'han d'ajustar al que estableix aquest Reglament, sense perjudici de la normativa de caràcter estatal o autonòmic sobre la matèria.

Article 4 .

Definicions

A efectes d'aquest Reglament s'entendrà per:

a. Xarxes separatives d'aigües residuals: xarxa de clavegueram, xarxa de clavegueram sanitari, xarxa d'evacuació d'aigües residuals o fecals, clavegueram públic o municipal o qualsevol altra expressió que defineixi el servei descrit: el conjunt de conductes, equips, sistemes o instal·lacions de propietat municipal que serveixen per a l'evacuació d'aigües residuals fins al seu tractament en depuradora.

b. Xarxes separatives d'aigües pluvials: xarxa de pluvials, formada pels embornals i conductes d'evacuació destinats a la recollida i transport de les aigües pluvials, tant les procedents de les zones públiques, carrers, places, ... , com de les privades, terrasses, parcel·les, ...

c. Claveguera pública o municipal: conducte, generalment subterrani, que forma part de la xarxa de clavegueram sanitari municipal.

d. Connexió de servei: conducte, generalment subterrani, instal·lat en espai públic, que connecta la instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici servit amb la xarxa municipal, generalment al pou de bloqueig que es considera part integrant de la connexió de servei, vegeu detall constructiu núm. I.

Les connexions de servei dels locals o activitats comercials, que per raó de la seva naturalesa puguin produir abocaments que puguin representar un risc per a la salut i higiene públiques i per al medi ambient, per al manteniment i funcionalitat de la pròpia xarxa o per al procés de depuració de les aigües, hauran de situar en la seva propietat i en el límit amb l'espai públic, una arqueta de presa de mostres i aforament d'abocament, vegeu detall constructiu núm. II.

e. Instal·lació interior: conjunt de conductes a l'interior de l'edifici o propietat privada, destinats al drenatge i evacuació de les aigües residuals generades pels usos de l'immoble fins a la seva connexió a la connexió de servei.

f. Abonat: s'entendrà per abonat la persona física o jurídica, comunitat de propietaris, béns o d'usuaris que tingui accés a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües residuals, i consti d'alta com a tals en el Padró Municipal de Sanejament.

També podran tenir la condició d'abonat, les urbanitzacions o polígons no recepcionades per l'Ajuntament, representats pel promotor o l'entitat urbanística degudament legalitzada, amb caràcter provisional fins a la recepció de la urbanització o fins que conclougui el termini disposat per a l'execució de la seva urbanització.

Les comunicacions, les citacions o les advertències s'entendran amb la persona o entitat que figuri com a abonat, dirigida al domicili que aquest hagi indicat expressament o tàcitament, al que figuri en el contracte de subministrament d'aigua potable o a l'immoble connectat a la xarxa.

g. Aigua residual domèstica: les generades com a conseqüència de l'activitat diària dels individus que constitueixen una població, la qualitat de la qual s'ajusti al que preveu la present Reglament i als paràmetres establerts en el quadre següent:

Paràmetre	Valor
pH	6,5-9,5
DBO5	<350 mg/l de O ₂
DQO	<700 mg/l de O ₂
DQO/DBO5	2
Sòlids en suspensió	<320 mg/l
Olis i greixos	<120 mg/l
Temperatura	<30°C
Conductivitat	< 80% conductivitat aigua xarxa municipal

h. Aigües residuals industrials: aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) en els seus apartats A , B , C , D , E , G , i les que en tot cas difereixin de les condicions anàlogues a les aigües residuals domèstiques, tal com es defineixen en l'apartat anterior.

i. Aigües Pluvials: aigües procedents de vessament provocada per la pluja, caiguda a la conca objecte del sanejament.

j. Usuari: s'entendrà per usuari la persona física o jurídica, comunitat de propietaris, béns o d'usuaris que tingui accés a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües residuals, i independentment que consti o no d'alta com a abonat al servei.

Les comunicacions, les citacions o les advertències a l'usuari que no reuneixi la condició d'abonat, es dirigiran al lloc que resulti de les





indagacions pertinents, o sigui indicat per ell mateix.

CAPÍTOL II.

ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI

Article 5.

Permís d'abocament

En general no es podran efectuar abocaments, directament o indirectament, a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües residuals que per la seva quantitat i/o característiques físiques o químiques puguin representar un risc per a la salut i higiene públiques i per al medi ambient, per al manteniment i funcionalitat de la pròpia xarxa, per al seu procés de depuració i/o que incompleixin la normativa específica de l'activitat o abocament de què es tracti o les limitacions imposades administrativament.

L'evacuació de les aigües residuals per mitjà de la xarxa de clavegueram públic requereix, segons es disposa en aquest Reglament, autorització de l'Ajuntament, i té per finalitat comprovar que aquest ús s'acomoda a les normes establertes, i que la composició i característiques de les aigües residuals es mantenen dins dels límits fixats. Aquesta autorització constitueix el permís d'abocament.

Article 6.

Característiques del permís d'abocament

El permís d'abocament implica l'autorització perquè s'utilitzi la xarxa de clavegueram públic en l'evacuació de les aigües residuals produïdes per l'usuari en les condicions que s'hi estableixin.

L'obtenció del permís d'abocament estarà subjecta als següents tràmits:

a. Usuaris domèstics i edificis i instal·lacions comercials

El permís d'abocament per als usuaris domèstics i d'edificis i instal·lacions comercials, les aigües residuals de les quals compleixin les característiques establertes per a *aigua residual domèstica* a l'apartat *g* de l'article 4, del present Reglament, s'entendrà implícit en la llicència municipal d'obres per a la connexió a la xarxa de sanejament municipal.

b. Usuaris no domèstics

Els usuaris de tipus industrial, les aigües residuals dels quals compleixin les característiques establertes per a *aigua residual industrial* a l'apartat *h* de l'article 4, del present Reglament hauran de sol·licitar i obtenir la seva autorització d'abocament previ a l'inici de l'activitat.

A la sol·licitud del permís d'abocament, juntament amb les dades d'identificació, s'exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, i en general:

- Volum d'aigua consumida
- Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada
- Característiques contaminants de les aigües residuals abocades
- Variacions estacionals en el volum
- Tractament previ dels abocaments, en cas que sigui necessari, abans del seu abocament a la xarxa de clavegueram.

Basant-se en les dades aportades pels sol·licitants l'Ajuntament podrà resoldre de les següents formes:

- a. Requerint qualsevol altra informació complementària que consideri necessària per a avaluar la sol·licitud d'autorització.
- b. Prohibint l'abocament, quan les característiques que presenti no puguin ser corregides amb el tractament. En aquest cas els Serveis Tècnics de l'Ajuntament, entitat o empresa en què delegui, aprovaran el mètode d'emmagatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposats per la indústria contaminant.
- c. Autoritzant l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir amb anterioritat a la seva sortida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà d'instal·lar la indústria a la seua costa.
- d. Autoritzant l'abocament sense més limitacions que les contingudes en el present Reglament.

El permís d'abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establertes en aquest Reglament, s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no variïn substancialment les condicions inicials de l'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram mentre no s'hagin efectuat les obres o instal·lacions determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del permís d'abocament, estableixi l'Ajuntament o entitat o empresa en qui delegui.

Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada immediatament a l'Ajuntament. L'esmentada comunicació haurà de

contenir les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració.

Basant-se en aquestes dades l'Ajuntament o entitat o empresa en qui delegui, adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposen apartats anteriors d'aquest mateix article.

Són responsables dels abocaments els titulars dels permisos d'abocament.

Article 7.

Caducitat i pèrdua del permís d'abocament

L'Ajuntament deixarà sense efecte el permís en els casos següents:

1. Quan l'usuari efectués abocaments d'aigües residuals les característiques dels quals incompleixin les prohibicions i les limitacions establertes en aquest Reglament o aquelles específiques fixades en el permís, i hi persisteixi malgrat els requeriments pertinents.
2. Quan incomplís altres condicions i obligacions de l'usuari que s'hagin establert en el permís o en aquest Reglament, la gravetat de les quals o negativa reiterada de l'usuari a complir-les així ho justifiqués.
3. Quan es donin algunes d'aquestes situacions: l'obstrucció a l'acció inspectora, la falsedat en les dades exigides.

La pèrdua del permís d'abocament, donarà lloc a instruir expedient per a suspensió de l'activitat de l'establiment si per al funcionament d'aquesta fos indispensable l'abocament.

Article 8.

Situacions d'emergència

S'entendrà que hi ha una situació d'emergència o perill quan, a causa d'un accident a les instal·lacions de l'usuari, es produeixi o existeixi risc eminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora o bé la pròpia xarxa.

Davant d'una situació d'emergència, bé per accident o manipulació errònia que produeixi abocaments prohibits a la xarxa de clavegueram públic, l'usuari haurà de comunicar en el mateix moment que en tingui coneixement a l'Ajuntament, la situació produïda, per evitar o reduir els danys que es poguessin provocar.

L'usuari, un cop produïda l'emergència, utilitzarà tots els mitjans al seu abast per reduir al màxim els seus efectes.

Posteriorment, en un termini màxim de set dies, l'interessat haurà de trametre als Serveis Tècnics Municipals, un informe detallat del que ha passat. Hi hauran de figurar, com a mínim, les dades següents:

- Nom i identificació de l'empresa
- La seva ubicació
- Cabal, matèries abocades
- Causa de l'accident, hora en què es va produir
- Correccions efectuades *in situ* per l'usuari, hora i forma en què es va comunicar als SSTT i, en general, totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències.

L'Ajuntament establirà, a aquest efecte, el procediment a seguir en aquests casos d'emergència, en col·laboració amb l'usuari que hagi generat l'emergència.

Els costos de les operacions a què donen lloc els accidents a què es refereix aquest apartat, tant de neteja, remoció, reparació de les xarxes i instal·lacions o altres, seran imputats a l'usuari causant, el qual haurà d'abonar-los amb independència d'altres responsabilitats en què hagués incorregut.

L'expedient de danys, així com la seva valoració, els realitzarà l'Ajuntament a través dels seus Serveis Tècnics o del Concessionari del Servei Municipal de Sanejament.

CAPÍTOL III.

PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI

Article 9.

Control de la contaminació en origen

La regulació de la contaminació en origen, mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments, s'estableix amb les



següents finalitats:

- a) Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat exigits en la legislació vigent.
- b) Salvaguardar la integritat i seguretat de persones i instal·lacions de sanejament.
- c) Prevenir tota anomalia dels processos de depuració utilitzats.

Article 10.

Abocaments prohibits

Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, per raó de la seva naturalesa, propietats i quantitat, causin o puguin causar, per si sols o per interacció amb altres deixalles, alguns dels tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament registrats a l'annex I del present Reglament.

Article 11.

Abocaments limitats

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, estableixin les corresponents llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directament o indirectament, en les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració total de contaminants superiors a les indicades a als apartats i 73 a i 100 de l'annex I.

Article 12.

Variació d'abocaments prohibits i limitats

Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

Si qualsevol instal·lació industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes no inclosos en les esmentades relacions, que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Ajuntament procedirà a l'assenyalat en les condicions i limitacions per als abocaments de cadascun dels referits productes. Així mateix podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la capacitat operativa de les instal·lacions depuradores i no n'alteri la qualitat.

Article 13.

Abocaments amb concentracions superiors

Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establertes per l'article 10, quan es justifiqui degudament que aquests no poden en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades, com tampoc interferir en les altres finalitats establertes en l'article 1 de la present Ordenança.

Article 14.

Cabals punta i dilució d'abocaments

Totes les indústries, sigui quina sigui la seva activitat, que realitzin o no pretractament correcte dels seus abocaments, hauran de col·locar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels seus abocaments, que serà com a màxim de 75 mm, abans de l'abocament a la xarxa.

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del valor mitjà diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora, del valor mitjà diari.

S'ha de controlar especialment el cabal i qualitat de l'efluent en el cas de neteja de tancs, tancament de vacances amb buidatge d'aquests o circumstàncies anàlogues.

Queda terminantment prohibit, excepte en els casos de situació d'emergència o perill, la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 10. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

En el cas que els efluent no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en el present capítol, l'usuari queda obligat a la construcció, explotació i manteniment al seu càrrec de totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions establertes en el Capítol IV de la present Ordenança.

L'Ajuntament podrà revisar, i si escau modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars que no s'inclouen en aquest apartat, quan els sistemes de depuració així ho admetin o requereixin.



Així mateix, l'Ajuntament podrà definir i exigir, en funció de la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants, els cabals abocats, i valors límit per a fluxos totals de contaminació (p. ex : kg / dia , g / mes , etc.).

Especialment es limitaran les substàncies a què fa referència la Directiva 76/464/CEE sobre substàncies perilloses (Llista I i II) i directives derivades.

CAPÍTOL IV.

INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENTS DELS ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI

Article 15.

Instal·lacions de pretractament

Les aigües industrials que entrin en la xarxa de sanejament municipal hauran de tenir característiques tals que puguin complir els límits d'abocament establerts en la present Ordenança.

Tots aquells abocaments industrials que no compleixin aquests límits han de ser objecte d'un pretractament que sigui necessari per:

1. Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.
2. Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips que hi estiguin instal·lats no es deteriorin.
3. Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament generals.
4. Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptors compleixin altres normatives de qualitat.
- 5 . Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

Article 16 .

Construcció i explotació

Les instal·lacions a què es refereix el paràgraf anterior hauran de ser construïdes i explotades pel propi usuari.

Aquestes instal·lacions podran ser realitzades per un únic usuari o una agrupació d'ells, sempre que aquesta última estigui legalment constituïda.

Article 17.

Mesures especials

L'Ajuntament, en els casos que consideri oportú i en funció de les dades de què disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat, a fi de prevenir accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

CAPÍTOL V.

ABOCAMENTS A LA XARXA DE PLUVIALS

Article 18.

Abocaments a xarxa de pluvials

Tal com es defineix a l'article 2 del present Reglament, el sistema de sanejament municipal abasta:

- a. Les xarxes separatives d'aigües residuals
- b. Les xarxes separatives d'aigües pluvials

Aigües pluvials és un terme utilitzat per fer referència a l'aigua que entra al sistema de clavegueram que s'origina durant els fenòmens meteorològics amb precipitació com a resultat de la pluja, neu, calamarsa, etc. Les aigües pluvials que no es filtren flueixen superficialment i es denominen vessaments superficials. En molts casos, les aigües sobrants es troben canalitzades a un sistema de clavegueram, sistema de recollida d'aigües pluvials que es descarrega directament a la conca.

Les aigües pluvials poden originar problemes a causa del volum d'aigua, la intensitat del vessament i els contaminants potencials que transporti l'aigua, és a dir, del seu grau de contaminació. Quan els vessaments flueixen cap al sistema de clavegueram, poden recollir diferents contaminants, com ara petroli, materials metàl·lics, pesticides o fertilitzants.





L'evacuació de les aigües pluvials per mitjà de la xarxa de clavegueram públic, requereix, segons es disposa en aquest Reglament, autorització de l'Ajuntament, i té per finalitat comprovar que aquest ús s'acomoda a les normes establertes, és a dir que no es canalitzen a la xarxa de clavegueram sanitari, sinó a la de pluvials o a la via pública en aquelles zones del municipi en què no hi ha aquesta possibilitat. Aquesta autorització constitueix el permís d'abocament.

El permís d'abocament, per a les aigües que compleixin les característiques establertes per *aigua pluvial* en l'apartat i de l'article 4, del present Reglament, s'entendrà implícit en la llicència municipal d'obres de l'edificació.

Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de pluvials, aigües de naturalesa i/o origen diferent a les establertes en l'apartat i de l'article 4 del present Reglament, o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos.

CAPÍTOL VI DRETS I OBLIGACIONS

Les aigües residuals urbanes i les pluvials, hauran d'abocar-se a les xarxes municipals, d'acord amb les prescripcions de les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i d'aquest Reglament, aplicables en cada moment, llevat dels casos previstos normativament.

Article 19.

Obligacions de l'Ajuntament

Sense perjudici de les obligacions imposades per la normativa vigent, l'Ajuntament haurà de:

1. Mantenir i conservar, al seu càrrec o mitjançant els convenis que estableixi a aquest fi, la xarxa pública de clavegueram, amb totes les seves instal·lacions, fins a la seva connexió amb la instal·lació interior, generalment al pou o arqueta de bloqueig.
2. Avisos urgents: el Servei Municipal està obligat a mantenir un servei permanent de recepció d'avisos, al qual els abonats o usuaris puguin dirigir-se a qualsevol hora, per comunicar avaries o rebre informació en cas d'emergència.

Article 20.

Drets de l'Ajuntament

Sense perjudici dels drets que li atorgui la normativa vigent, l'Ajuntament tindrà dret a:

1. Proposar l'aprovació i modificació de les condicions i característiques tècniques de les instal·lacions, de les tarifes del servei i qualsevol altra mesura que consideri necessària o convenient.
2. Autoritzar o denegar la realització de la connexió de servei, de la connexió a la xarxa o de l'abocament, d'acord amb allò establert a la normativa vigent i en el present Reglament.
3. Inspecció d'instal·lacions interiors: el Servei Municipal de Sanejament, sense perjudici de les competències que la legislació vigent confereixi als diferents òrgans de l'Administració, té dret a inspeccionar, revisar i intervenir, amb les limitacions que s'estableixen en aquest Reglament, les instal·lacions interiors que, per qualsevol causa, es trobin o puguin trobar-se en servei o ús.
4. Presa de mostres: el Servei Municipal de Sanejament té dret a prendre mostres d'aigua per tal d'analitzar-ne la qualitat i contingut, tant d'usuaris domèstics, com d'usuaris de tipus industrial.
5. Facturar els serveis i tots els conceptes que hagin de ser inclosos en la factura, d'acord amb l'Ordenança fiscal publicada a l'efecte i normativa vigent en cada moment.

Article 21.

Drets de l'abonat

Sense perjudici dels drets que li concedeixi la normativa vigent, l'abonat té dret a:

1. Abocar les aigües autoritzades
2. Formular reclamacions sobre el servei
3. Sol·licitar i obtenir informació sobre el servei

Article 22.

Obligacions de l'abonat i/o usuari

Sense perjudici de les obligacions que imposi la normativa vigent, l'abonat i/o usuari, estan obligats a:

1. Utilitzar correctament les instal·lacions interiors, adoptar les mesures necessàries per a la seva adequada conservació, cuidant molt



especialment d'evitar tota possibilitat de retorn de la xarxa de clavegueram municipal, i mantenir intactes els elements o sistemes disposats a aquest efecte.

2. Complir les condicions generals i específiques establertes per a l'abocament concret de què es tracti.

3. Abonar l'import del servei prestat i facturat, amb els seus impostos i recàrrecs.

4. No efectuar abocaments, directes o indirectes, a la xarxa de sanejament, de materials o substàncies prohibides en la normativa general o específica o en l'Annex I del present Reglament.

5. En el cas d'usuaris no domèstics, és a dir, que generin abocaments industrials que difereixin dels domèstics, estarà obligat a realitzar un autocontrol de l'abocament, per una entitat col·laboradora de l'Administració, mitjançant anàlitzes dels paràmetres contaminants més característics i amb la periodicitat que s'estableixi en l'autorització d'abocament al col·lector.

També estaran obligats, davant el personal facultatiu acreditat per l'Ajuntament a :

- Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que es necessitin per realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
- Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa utilitzi amb fins d'autocontrol, en especial aquells per a l'aforament de cabals i presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.
- Facilitar a la inspecció totes les dades que es necessitin per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

CAPÍTOL VII . FUNCIO INSPECTORA

Article 23 .

Inspeccions

L'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegui, fent ús de les seves facultats, podrà efectuar totes les inspeccions que estimi oportunes per verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de sanejament.

Igualment podran efectuar, inspeccions de les instal·lacions interiors dels immobles connectats a la xarxa municipal per comprovar el seu estat quan així es consideri.

S'aixecarà acta en què es faran constar totes les dades i circumstàncies d'interès, i entre ells: lloc, data i hora de la inspecció, persones presents, descripció de la anormalitat observada i elements de prova obtinguts, si és el cas.

Una vegada redactada l'acta, es convidarà la persona o persones presents que signin l'acta, en la qual podran fer constar les observacions que considerin pertinents, s'hi farà constar en la mateixa acta la negativa a signar, si és el cas.

En el cas d'usuaris no domèstics, en l'acta, aixecada per triplicat , figurarà:

- El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció, consignat el judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
- Les preses i tipus de mostres realitzades.
- Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per la indústria per corregir les eventuais deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de la seva eficàcia.
- Les possibles anomalies detectades en la inspecció i totes les observacions addicionals que s'estimin oportunes.
- Es notificarà al titular de la instal·lació perquè personalment o mitjançant persona delegada estigui present en la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podrà presentar les oportunes al·legacions davant l'Ajuntament, a fi que aquest, amb informe previ dels Serveis Tècnics corresponents, dicti la resolució que sigui procedent. .

Article 24.

Arqueta de presa de mostres

Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desguàs, d'una arqueta de registre, o presa de mostres, de lliure accés des de l'exterior, condicionada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres d'acord amb el disseny de l'annex III. Aquestes arquetes hauran d'estar precintades pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament o entitat en qui delegui. .

Les connexions a la xarxa han de ser independents per a cada indústria.

El registre haurà de ser accessible en tot moment als serveis tècnics competents, per a l'obtenció de les mostres.

Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris homologats. Dels seus resultats, se'n trametrà còpia al titular de l'autorització d'abocament perquè en prengui coneixement.

Article 25.

Registre d'abocaments

Els Serveis Tècnics o l'empresa concessionària designada a l'efecte elaboraran un registre dels abocaments per tal d'identificar i regular les seves descàrregues, que es classificaran per la seva potència contaminadora i cabal d'abocament.

Basant-se en l'esmentat registre i dels resultats de les comprovacions efectuades a la xarxa, l'Ajuntament quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

Article 26.

Mesures cautelars

En el cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb la independència de la imposició de les multes procedents, l'Ajuntament amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:

- a. La suspensió dels treballs d'execució de les obres de connexió de servei o d'instal·lació de pretractament indègudament realitzades.
 - b. Requerir l'infractor perquè, en el termini que a l'efecte s'assenyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de l'autorització d'abocament o a les disposicions d'aquesta Ordenança i/o, si és el cas, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indègudament efectuades al seu estat anterior, a la demolició de tot allò indègudament construït o instal·lat i a la reparació dels danys que s'haguessin ocasionat.
 - c. La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les limitacions consignades en l'autorització d'abocament evitant l'efluent anòmal.
 - d. La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança i la redacció, si és el cas, del projecte corresponent dins del termini que fixi l'Ajuntament.
 - e. El tancament o precinte de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.
- Principio del formulario
- f. La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat.

Les despeses que pugui ocasionar l'execució de qualsevol de les mesures adoptades, seran per compte del titular de l'abocament.

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 27.

Infraccions

1. Les accions o omissions que infringeixin el que preveu el present Reglament generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o d'un altre ordre en què puguin incórrer.
2. La no aportació de la informació periòdica que s'hagi d'entregar a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés que puguin afectar-lo.
3. L'incompliment de qualsevol prohibició establerta en la present Ordenança o l'omissió dels actes a què obliga.
4. Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.
5. L'ocultació o falsejament de les dades exigides en la sol·licitud d'abocament.
6. L'incompliment de les condicions imposades en l'autorització d'abocament.
7. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establertes en aquesta Ordenança.
8. La no existència de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o mantenir-los en condicions no operatives.
9. L'evacuació d'abocaments sense tractament previ, quan aquests ho requereixin, o sense respectar les limitacions especificades en aquesta Ordenança.
10. L'obstrucció a la tasca inspectora de l'Ajuntament en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida.

Les infraccions a què es refereix el present capítol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.



**Article 28.****Responsabilitat**

Un cop determinada la responsabilitat dels infractors i sense perjudici de la sanció que se li imposi, estaran obligats a la reposició de les coses a l'estat anterior a la infracció comesa i a la restauració del medi danyat a conseqüència d'aquestes infraccions, en la forma i condicions fixades per l'Ajuntament, de conformitat amb els informes tècnics emesos pels serveis municipals corresponents.

De les activitats necessàries per a la restauració i dels seus costos, se'n donarà vista al responsable, el qual podrà realitzar, a càrrec seu, peritatges o valoracions contradictòries.

Article 29.**Reposició**

Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d'acord amb el que estableix l'article anterior, l'Alcaldia o l'òrgan delegat, si és el cas, podrà acordar la imposició de multes coercitives d'acord amb el que disposa la normativa vigent, un vegada transcorregut el termini atorgat per a l'adopció de les mesures requerides.

La quantia de cadascuna de les multes no superarà un terç de la multa fixada per la infracció comesa.

Article 30.**Incompliment del requeriment**

En cas que es produeixi l'incompliment del requeriment enunciat i mitjançant la imposició de multes coercitives no se n'aconseguís el compliment, es podrà procedir a l'execució subsidiària, amb càrrec a l'infractor, de les mesures que siguin necessàries per a la restauració ambiental.

Article 31.**Danys o perjudicis**

Així mateix, per al cas que de la comissió de la infracció es derivin danys o perjudicis a l'Administració municipal o a béns de domini públic municipal, es podrà exigir la corresponent indemnització per aquests danys i perjudicis. De la seva valoració, se'n donarà vista al presumpte infractor, el qual podrà exigir que es dugui a terme, a càrrec seu, una taxació pericial contradictòria.

Article 32.**Mesures complementàries**

L'Alcaldia, a proposta dels Serveis Municipals corresponents, podrà adoptar qualsevol de les mesures complementàriament a les enunciadades anteriorment:

1. Adopció de les mesures correctores o preventives que siguin necessàries per evitar que es produeixin o se segueixin produint danys ambientals.
2. Confiscació de fiances.

Un cop adoptada qualsevol d'aquestes mesures es donarà audiència als interessats perquè puguin aportar totes les al·legacions, documents o informacions que estimin convenients, en el termini màxim de 15 dies.

Article 33.**Trasllat a altres administracions**

Si de la instrucció del procediment sancionador es dedueix que la competència correspon a una altra administració es procedirà a donar-li trasllat de les actuacions i informes que consten en l'expedient. Si s'estimés que puguin donar-se els elements necessaris per a la consideració d'aquesta acció o omissió com a penal, l'instructor s'abstindrà de seguir el procediment sancionador i se'n donarà compte al Ministeri Fiscal.

Article 34.**Tipificació de les infraccions**

1. Són infraccions lleus les vulneracions del present Reglament quan no es trobin tipificades com a greus o molt greus i que, per la seva escassa entitat, no ocasionen perjudicis, ni danys apreciables a les instal·lacions i en el seu funcionament.
2. Són infraccions greus:



- a. Realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram públic de les substàncies, materials i productes ressenyats en l'annex únic d'aquest Reglament.
- b. No connectar a la xarxa pública de clavegueram quan hi hagi l'obligació de fer-ho.
- c. Causar danys en elements de la xarxa municipal de clavegueram.
- d. Mantenir en servei fosses sèptiques o pous absorbents quan es disposi o pugui disposar de connexió de servei a la xarxa municipal.
- e. Efectuar abocaments a la xarxa de clavegueram públic, directament o indirectament, sense la corresponent llicència o autorització, o sense atènyer-se als seus termes o a les disposicions d'aquest Reglament i resta de normativa aplicable.
- f. Es consideren, així mateix, infraccions de caràcter greu l'incompliment de les normes relatives a construcció de clavegueres, connexions de servei, connexions a la xarxa sense ajustar-se a les seves condicions.
- g. La comissió d'infraccions lleus quan es doni la circumstància de reincidència.
- h. La no sol·licitud en el termini establert del permís d'abocament quan sigui necessari.

3. Són infraccions molt greus: la tipificada com a greu, quan es doni la circumstància de reincidència.

- a) L'existència de connexions o derivacions sense la corresponent llicència municipal.
- b) La utilització de la connexió d'un edifici per efectuar-ne l'abocament d'una altra, sense autorització prèvia i expressa per part de l'Ajuntament. .

Article 35.

Sancions

Les infraccions a què es refereix l'article anterior seran corregides mitjançant l'aplicació de les següents sancions:

1. Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros
2. Infraccions greus: multa de 751 euros a 1.500 euros
3. Infraccions molt greus: multa de 1.501 euros a 3.000 euros

Article 36.

Graduació

Per a la graduació de les sancions es tindran en compte, a més dels criteris establerts a l'efecte en la Llei 30/ 92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els següents:

1. La importància o categoria de l'activitat econòmica de l'infractor.
2. La incidència respecte dels drets de les persones en matèria de protecció de la salut, seguretat, medi ambient, entorn urbanístic i interessos econòmics.
3. El benefici il·lícit obtingut.
4. La reparació voluntària per l'infractor dels perjudicis ocasionats i la seva col·laboració amb l'Administració municipal i empresa gestora del servei.

En la proposta de resolució de l'expedient sancionador s'ha de justificar expressament la concurrència i aplicació dels esmentats criteris.

Article 37.

Competència i procediment

La imposició de sancions es realitzarà mitjançant l'obertura d'expedient sancionador, que es tramitarà d'acord amb el que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'estableix el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'exercici de la potestat sancionadora.

La prescripció de les infraccions i sancions es regeix pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. En tot allò no previst en el present Reglament s'estarà al que disposa la normativa del règim local, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també la legislació sectorial estatal, autonòmica o municipal d'aplicació.

Segona. El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en haver-se acomplert el que disposa l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Tercera. Els responsables d'abocaments industrial, tal com els defineix el present Reglament, a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, hauran de sol·licitar en el termini de sis mesos màxim el corresponent permís d'abocament, segons annex II del present Reglament.

**ANNEX I.****SUBSTÀNCIES, MATERIALS I PRODUCTES L'ABOCAMENT DELS QUALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI, ESTÀ PROHIBIT**

- a) Aigües procedents d'eixugades o afloraments del nivell freàtic
- b) Aigües pluvials de qualsevol procedència
- c) Aigües procedents del rebuig de qualsevol planta dessaladora i/o desalinitzadora sigui quin sigui el mètode de tractament o concentració, amb l'excepció d'aquelles plantes que s'utilitzin per al proveïment de la població, amb caràcter municipal.
- d) Substàncies perilloses, tòxiques, verinoses o nocives per a l'ésser humà o el medi ambient, sigui en estat sòlid, líquid o gasós, pur o barrejat amb altres substàncies.
- e) Substàncies sòlides, líquides o viscoses capaces de perjudicar la xarxa de clavegueram i les seues instal·lacions o de causar-hi obstruccions.
- f) Substàncies inhibidores del procés de depuració.
- g) Substàncies incloses en la normativa d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, en els termes que s'hi estableixen.
- h) Substàncies que puguin produir gasos o vapors a l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:
 - Amoníac 100 ppm
 - Monòxid de carboni 100 ppm
 - Brom 1 ppm
 - Clor 1 ppm
 - Àcid cianhídric 10 ppm
 - Àcid sulfhídric 20 ppm
 - Diòxid de sofre 5 ppm
 - Diòxid de carboni 5.000 ppm
- i) Especialment, sense caràcter exhaustiu:
 - 1. acenafè
 - 2. acrilonitril
 - 3. Acroleïna
 - 4. Aldrín
 - 5. Antimoni i compostos
 - 6. asbests
 - 7. benzè
 - 8. Benzidina
 - 9. Beril·li i compostos
 - 10. Carboni, tetraclorur
 - 11. Clordà
 - 12. clorobenzè
 - 13. cloroetà
 - 14. clorofenols
 - 15. cloroform
 - 16. Cloronaftalè
 - 17. Cobalt i compostos
 - 18. Dibenzofurans policlorats
 - 19. Diclorodifeniltricloroetà i metabòlits (DDT)
 - 20. Diclorobenzens
 - 21. Diclorobenzidina
 - 22. Dicloroetilens
 - 23. 2,4-Diclorofenol
 - 24. Dicloropropà
 - 25. dicloropropè
 - 26. Dieldrina
 - 27. 2,4-Dimetilfenols o xilenols
 - 28. Dinitrotoluen
 - 29. Endosulfan i metabòlits
 - 30. Endrina i metabòlits
 - 31. Èters halogenats
 - 32. Etilbenzè
 - 33. Fluorantè
 - 34. Ftalats d'èters





35. Halometans
36. Heptaclor i metabòlits
37. Hexaclorobenzè (HCB)
38. Hexaclorobutadiè (HCBd)
39. Hexalorociclohexà (HTB, HCCH, HCH, HBT)
40. Hexaclorociclopentadiè
41. Hidrazobenzè (difenilhidrazina)
42. Hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAH)
43. Isofrona (*isophorone*)
44. Molibdè i compostos
45. Naftalè
46. Nitrobenzè
47. Nitrosamines
48. Pentaclorofenol (PCP)
49. Policlorat, bifenils (PCB = s)
50. Policlorat, trifenils (PCT = s)
51. 2,3,7,8. Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)
52. Tetracloroetilè
53. Tal·li i compostos
54. Tel·luri i compostos
55. Titani i compostos
56. Toluè
57. Toxafè
58. Tricloroetilè
59. Urani i compostos
60. Vanadi i compostos
61. Vinil, clorur de
62. Les substàncies químiques de laboratori i composts farmacèutics o veterinaris nous, identificables o no i els efectes dels quals puguin suposar risc sobre el medi ambient o la salut humana.
63. Gasolina, benzè, naftalina, fuel, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat.
64. Aigües amb valor de pH inferior a 6 o superior a 9.
65. Qualsevol líquid o vapor la temperatura del qual sigui major de 301° C, exceptuant instal·lacions d'habitatges.
66. Dissolvents orgànics i pintures, qualsevol que sigui la seva proporció.
67. Carbur càlcic qualsevol que sigui la seva proporció.
68. Detergents no biodegradables qualsevol que sigui la seva proporció.
69. Abocaments compostos per matèries greixoses o olis minerals, o vegetals, que excedeixin 100 ppm mesurat com a greix total.
70. Abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro.
71. Líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la xarxa de clavegueram o de reaccionar amb les aigües d'aquesta, produint substàncies compreses en qualsevol dels apartats del present article.
72. Abocaments de substàncies corrosives, cendres, carbonissa, quitrà, sorra, fang, palla, encenalls, teixits, draps, metalls, vidre, vaixel·la, plomes, desaprofitaments d'animals, pèl, vísceres, sang, fems, escombraries, envasos, plàstics, fusta o altres substàncies, materials i productes anàlegs, sencers o triturats.
73. DBO5 que excedeixi a 500 ppm
74. Sòlids suspesos que excedeixin en 400 ppm
75. DQO que excedeixi en 800 ppm
76. Alumini que excedeixi en 10 ppm
77. Arsènic que excedeixi en 0,05 ppm
78. Bari que excedeixi en 1 ppm
79. Bor que excedeixi en 2 ppm
80. Cadmi que excedeixi en 0,01 ppm
81. Carbur càlcic qualsevol que sigui la seva proporció
82. Cianurs que excedeixin en 2 ppm
83. Coure que excedeixi en 0,2 ppm
84. Crom total que excedeixi en 3 ppm
85. Crom hexavalent que excedeixi en 0,5 ppm
86. Diòxid de sofre que excedeixi en 5 ppm
87. Estany que excedeixi en 2 ppm





88. Fenols totals que excedeixin en 2 ppm
89. Fluorurs que excedeixin en 9 ppm
90. Formaldehids que excedeixin en 5 ppm
91. Ferro que excedeixi en 10 ppm
92. Manganès que excedeixi en 2 ppm
93. Mercuri que excedeixi en 0,1 ppm
94. Níquel que excedeixi en 0,5 ppm
95. Plata que excedeixi en 0,05 ppm
96. Plom que excedeixi en 0,05 ppm
97. Seleni que excedeixi 0,01 ppm
98. Sulfurs que excedeixin en 5 ppm
99. Toxicitat que excedeixi en 15 Equitox m-3
100. Zinc que excedeixi en 0,3 ppm

j) L'empresa gestora podrà autoritzar abocaments a la xarxa i instal·lacions gestionades per ella, amb concentracions de:

- DBO5, entre 500 i 1.000 ppm
- Sòlids en suspensió, entre 400 i 800 ppm
- DQO, entre 800 i 1.600 ppm

L'usuari està obligat a compensar el sobrecost de depuració aplicant, sobre el preu establert a la tarifa vigent, el factor F , només quan F resulti major que la unitat. Aquest Factor F , s'obtindrà mitjançant la següent fórmula:

$$F = 1 + \frac{DQO - 800}{1600} + \frac{SS - 400}{800}$$

En què:

DQO és la demanda química d'oxigen al dicromat potàssic expressada en mg/litre de l'efluent, i SS la concentració de sòlids en suspensió expressada en mg/litre de l'efluent.

El factor de correcció F obtingut de la mostra s'aplicarà al primer rebut corresponent del servei d'aigua i clavegueram que es produeixi després de la presa d'aquestes mostres. Mentre persisteixin les anomalies es prendran mostres cada dos mesos per a l'aplicació del factor de correcció F als rebuts corresponents.

L'obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s'indiquen en l'apartat anterior es realitzarà en presència de l'usuari del servei de clavegueram o de la persona que el representi, a qui es lliurarà una mostra segellada de l'aigua recollida per tal que es pugui procedir a les anàlisis pertinents, contrastables si és possible amb les obtingudes per l'Ajuntament. Si l'usuari nega la seva presència, la mostra s'obtindria davant dos testimonis.

El volum del cabal sobre el qual s'aplicarà el factor F serà el registrat pel comptador de subministrament d'aigua de la xarxa municipal, llevat que disposi d'altres fonts de proveïment d'aigua, en aquest cas s'estimarà el consum real de l'activitat contaminant prenent com a indicadors els elements de l'activitat de què es tracti.

Principio del formulario






ANNEX II.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L' OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONNEXIÓ A LA XARXA I EL PERMÍS
D'ABOCAMENT

Les instal·lacions industrials i comercials per a l'obtenció tant de la llicència d'empalmar a la xarxa com l'autorització d'abocament, hauran de portar la documentació que a continuació es detalla:

1. Nom i domicili social del titular de l'establiment o activitat
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
3. Aigua de proveïment: procedència, tractament previ, cabals i ús
4. Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o empleats.
Quantitats expressades en unitats usals
5. Producció expressada en unitats usals
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i característiques de les descàrregues d'abocaments resultants (característiques prèvies a qualsevol pretractament)
7. Descripció dels pretractaments adoptats en la llera i de la seva efectivitat prevista. Conductes de descàrrega dels abocaments pretractats o no i de trams de la xarxa de clavegueres on connectar o on es pretengui connectar.
8. Descàrregues finals al clavegueram. Per cada conducte d'evacuació, descripció del règim de descàrrega, volum i cabal, èpoques i horari de descàrrega. Composició final dels abocaments descarregats amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzades, si escau.
9. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accident en els elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats, líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
10. Plànols
 - a) Plànols de situació
 - b) Plànols de xarxa de recollida i instal·lacions de pretractament
 - c) Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat
11. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l' abocament industrial i del clavegueró de connexió.

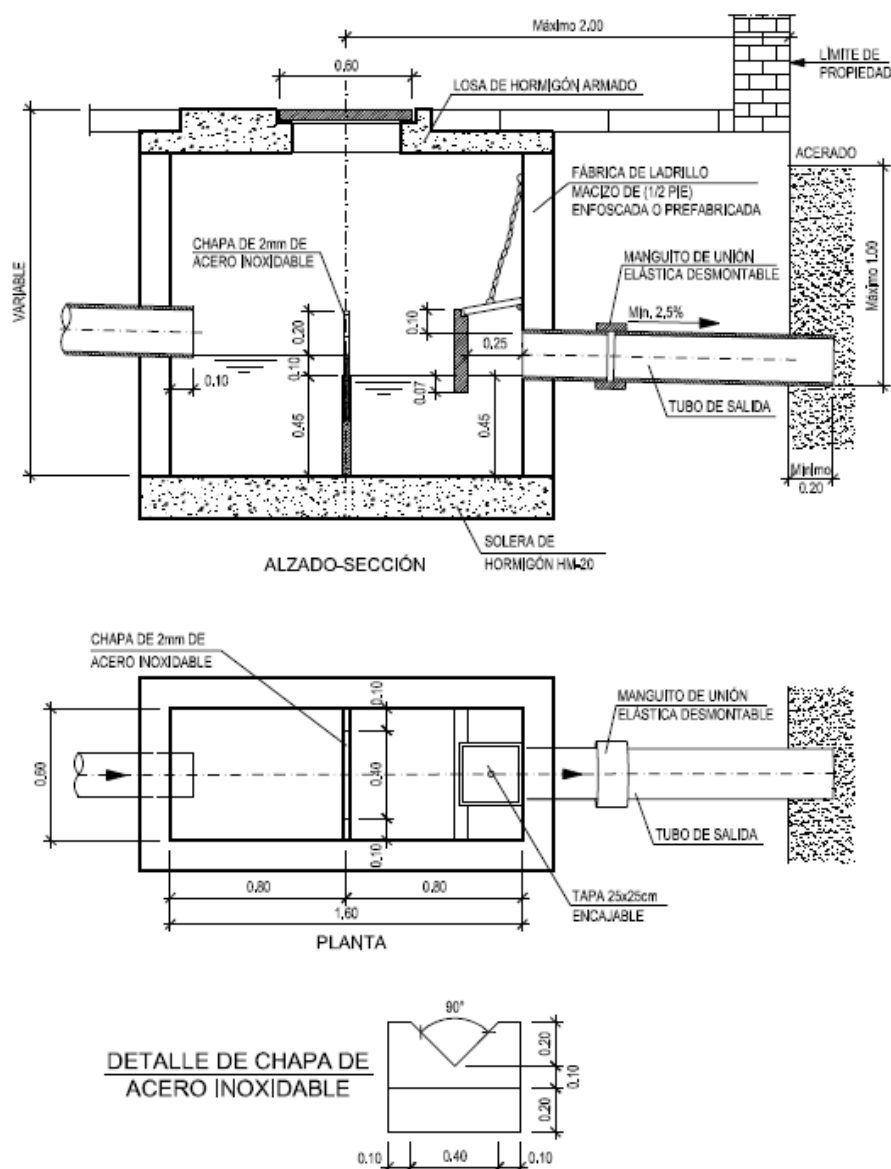

DETALL II: ARQUETA PRESA DE MOSTRES

Cotes en metres"

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia, 24 de gener de 2014.

L'ALCALDESSA,
M. Nieves Mari Mari